

2020年3月
持田製薬株式会社

医薬品の封に関する取扱い等について

平成30年8月1日付で厚生労働省医薬・生活衛生局長より発出された「医薬品の封の取扱い等について」(薬生発0801第1号)を受け、弊社製品の個装箱に関して、未開封の確認方法及び正しい開封方法を弊社医療関係者向けホームページで周知することと致しました。

弊社製品の封の種類は、大きく分けて「封緘テープ」と「糊付け」の2つがあります。それぞれの代表例として、「トレプロスト注射液 200mg」、「リアルダ錠 1200mg」、「レクサプロ錠 10mg」、「トロンビン液モチダソフトボトル 1万」を掲載致します。

以上

封緘テープ <例>トレプロスト注射液 200 mg

未開封の確認方法及び正しい開封方法



①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
- ✓ 封かんテープがしっかり貼付されていること
- ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと

を確認してください。



②開封方法

ミシン目に沿って押し破ってください。



③開封後の状態

注意: 以下の場合にはすでに開封されている可能性があります。



ミシン目が切れている



封緘テープが切れている、
または、剥がれている

糊付け(ミシン目開封あり) <例>リアルダ錠 1200 mg

未開封の確認方法及び正しい開封方法



①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
- ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと

を確認してください。



②開封方法

↑部を上引いて、ミシン目を破って開けてください。



③開封後の状態

注意：以下の場合はずでに開封されている可能性があります。



ミシン目が切れている、あるいは『開封口』表示の下に『↑』の表示がない



ミシン目が切れている

糊付け(ミシン目開封あり) <例>レクサプロ錠 10mg

未開封の確認方法及び正しい開封方法



①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
- ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと

を確認してください。



②開封方法

→部を右に引いて、ミシン目を破って開けてください。



③開封後の状態

『開封口』と表示されたフラップを箱の中に差し込むと、『開封済』表示が表にでる



注意：以下の場合はすでに開封されている可能性があります。




ミシン目が切れている

封緘テープ(開封用ジッパーあり)


<例>トロンビン液モチダソフトボトル1万

未開封の確認方法及び正しい開封方法

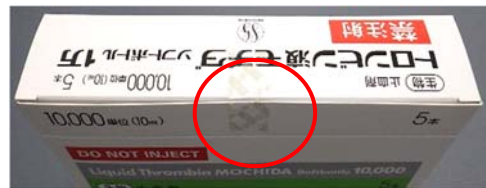

①未開封の状態

- ✓ ミシン目が切れていないこと
 - ✓ 封かんテープがしっかり貼付されていること
 - ✓ 箱全体に不自然な破れ等が無いこと
- を確認してください。

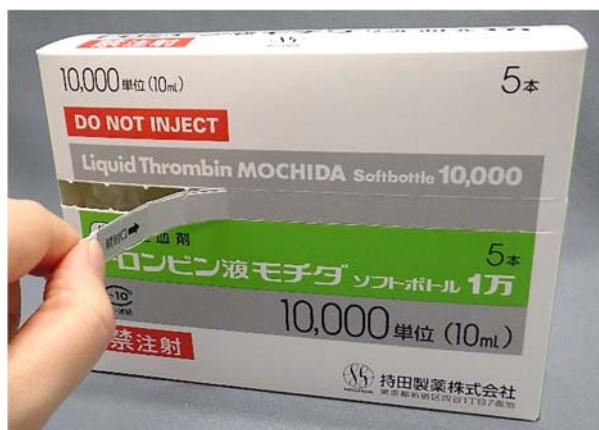

②開封方法

ミシン目に沿って引いて開けてください。



③開封後の状態

注意：以下の場合にはすでに開封されている可能性があります。



ミシン目が切れている



テープが切れている、
または、剥がれている